

WYTYCZNE DO WYPEŁNIENIA WNIOSKU O PRZYŁĄCZ DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ

Pola oznaczone gwiazdką, są polami obowiązkowymi. W przypadku pola ☐ – należy dokonać odpowiedniego wyboru.

Ad 1. Należy zapoznać się z zapisami dot. RODO. Podpisując wniosek Wnioskodawca oświadcza że, zapoznał się z zapisami RODO.

Ad 2. Należy uzupełnić dane podmiotu ubiegającego się o przyłącz oraz podmiotu, który go reprezentuje - jeśli taki istnieje. Należy uzupełnić dane teleadresowe. Należy uzupełnić adres miejsca lokalizacji przyłącza.

Należy określić sposób odbioru wydanych warunków przyłącza do sieci.

Ad 3. Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości – należy wybrać właściwą opcję. Pamiętaj, że zgodnie z Prawem Budowlanym:

budynek mieszkalny jednorodzinny – to budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku

zabudowa zagrodowa – to budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych.

Ad 4. Należy określić czy budynek istnieje czy jest projektowany.

Ad 5. Określenie istniejącego zaopatrzenie nieruchomości w wodę.- należy wybrać właściwą opcję.

Ad 6. Należy określić charakter dostawy wody oraz określić zapotrzebowanie na wodę z uwzględnieniem przepływów średniodobowych i maksymalnych godzinowych. Można skorzystać z tabeli poniżej.

Ad 7. i 8. Należy określić charakter, ilość i jakość odprowadzanych ścieków. Można skorzystać z tabeli poniżej.

Tabela Opracowanie dot. zużycia wody

ILOŚĆ OSÓB	WODA		ŚCIEKI
	Q śr. dobowe (m ³ /dobę)	Q max. godzinowe (m ³ /h)	Q śr. dobowe (m ³ /dobę)
1	0,09	0,01125	0,09
2	0,18	0,0225	0,18
3	0,27	0,03375	0,27
4	0,36	0,045	0,36
5	0,45	0,05625	0,45
6	0,54	0,0675	0,54
7	0,63	0,07875	0,63
8	0,72	0,09	0,72
9	0,81	0,10125	0,81
10	0,90	0,1125	0,90

Do obliczeń przyjmujemy uśrednione wartości zużycia wody na jednego mieszkańca tj. 90l/osobę/dobę określone w Rozporządzeniu z dn. 14.01.2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody

Dla 4 osobowej rodziny obliczenia wyglądają następująco:

Qś. Dobowe = 90 l/osobę/dobę x 4 osoby = 360 l = 0,36 m³/dobę

Do dalszych obliczeń przyjmujemy współczynnik nierówności godzinowej Nh = 1,5 i współczynnik nierówności dobowej Nd = 2

Q max. dobowe = Q śr. dobowe x Nd = 0,36 m³/dobę x 2 = 0,72 m³/dobę

Q max. godzinowe = Nh x Q max dobowe/24 = 1,5 x 0,72 m³/dobę : 24 = 0,045 m³/dobę


Jeśli jakość ścieków jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych należy odhaczyć pole TAK. Jeśli jakość ścieków jest niezgodna z ww. Rozporządzeniem- należy określić jakość ścieków w polu niżej.

Ad 9. Należy zapoznać się z oświadczeniami oraz zaznaczyć obowiązkowe poza oraz te, które dotyczą wnioskodawcy.

ZAŁĄCZNIKI – należy dołączyć załączniki, które wnioskodawca jest obowiązany złożyć. Np.:

- plan zabudowy lub szkic sytuacyjny – załącznik obowiązkowy
- pełnomocnictwo;
- inne.

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY – musi zawierać plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

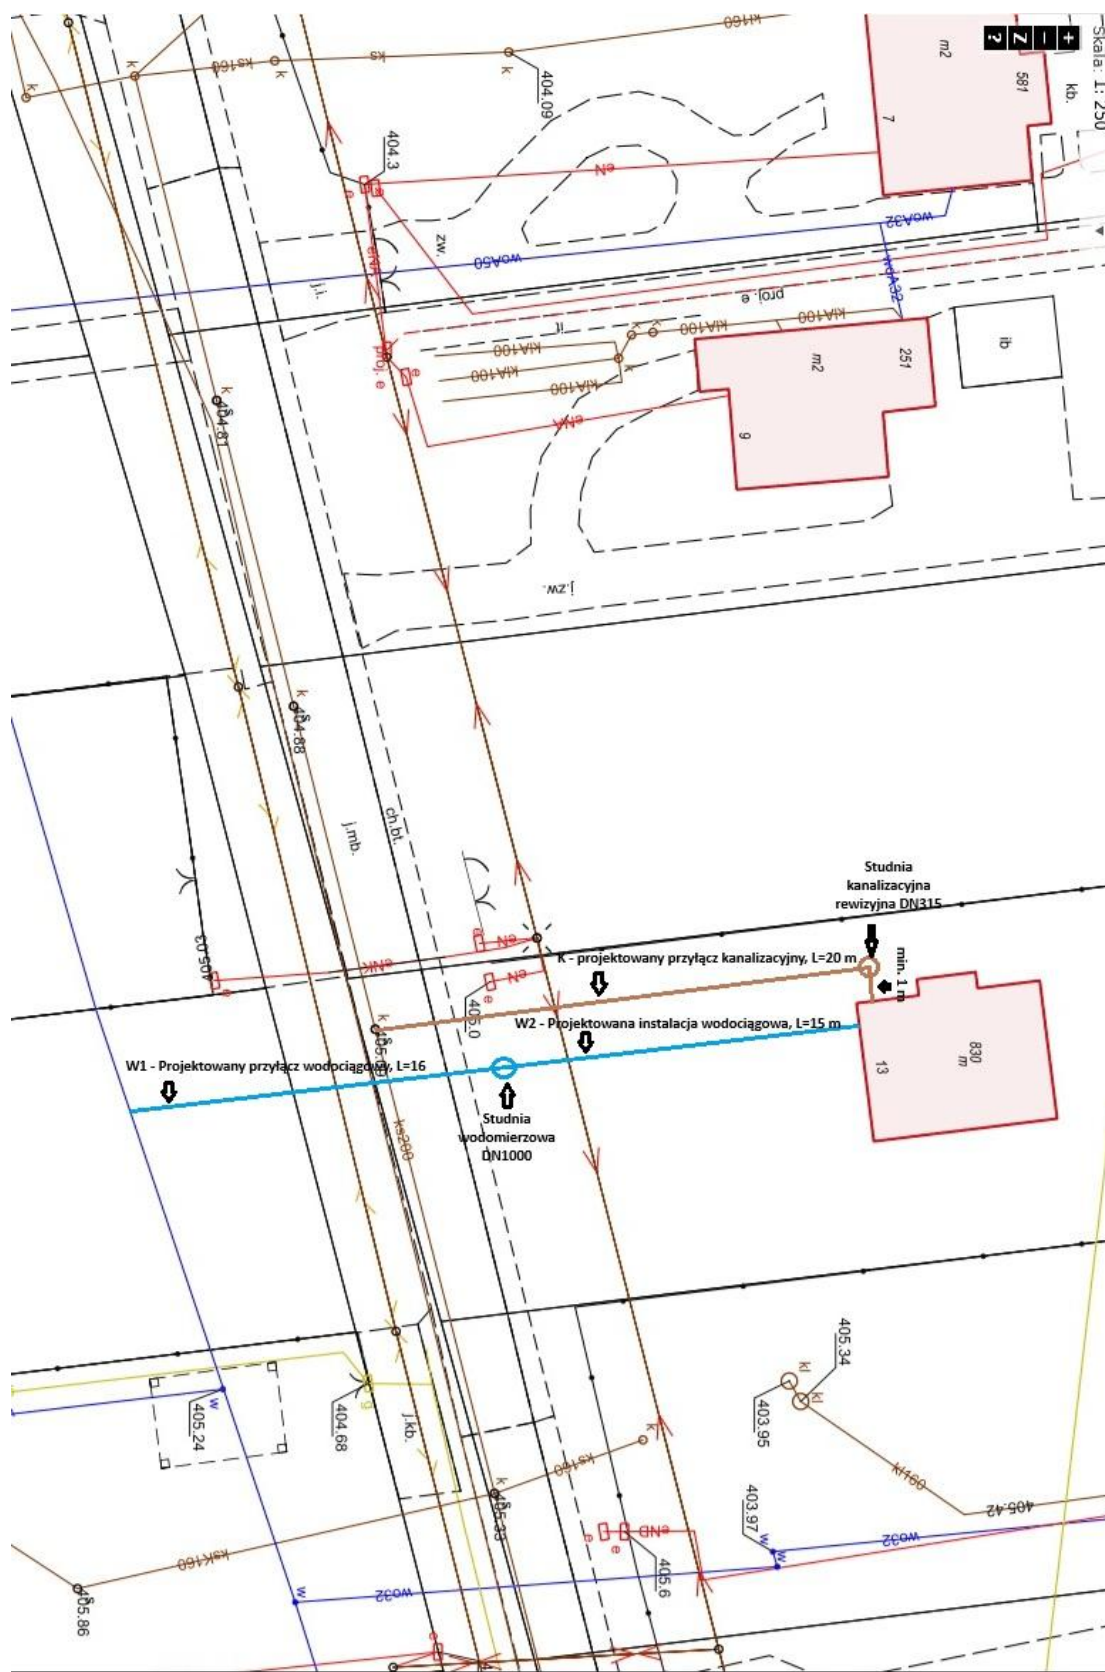

LEGENDA:

- W1 - Projektowany przyłącz wodociągowy PE100 SDR 11 RC PN10 fi 40, L=16;
- W2 - Projektowana instalacja wodociągowa PE100 SDR 11 RC PN10 fi 40, L=15;
- K - Projektowany przyłącz kanalizacyjny PVC SN8 fi 160 mm, L=20 m.